



# Akkumulátor ciklus idővonal riport

Átlagok napi bontásban

Ciklusok (18):

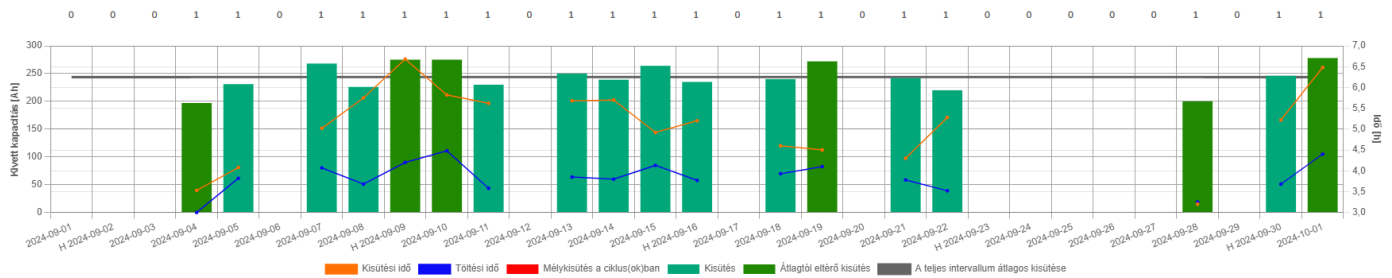

Ciklusonkénti bontás

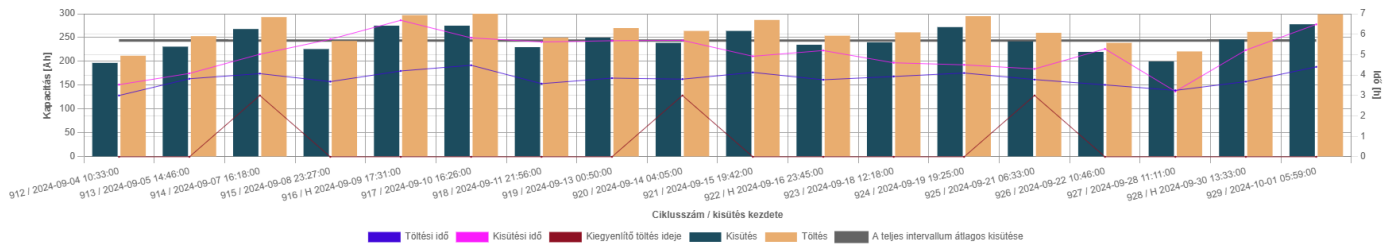

Összefoglalja az akkumulátor használatának összes paraméterét, gyors áttekintést biztosítva ezzel. A lekérdezés intervallumától függően napi (hat hónap alatt), heti (fél és két év között) vagy havi bontást (két év felett) használ.

🔗 Átlagnál többet használva (az óránkénti átlagos kiszűtési Ah alapján)

Időszak	Átlagnál többet használva			
	Óránkénti átlagos kiszűtési Ah (időszak)	Házi / gyári szám	Óránkénti átlagos kiszűtési Ah (ciklus)	Eltérés (%)
2023.02.01. - 2023.02.07.	28.15	A1	92.24	227.67
		A2	24.62	17.18
2023.02.06. - 2023.02.12.	21.01	A3	28.07	33.60
		A4	23.25	10.66

Az átlagostól eltérő terhelést táblázatos formában is megjeleníti.

Változat #2

EnerSys Admin hozta létre 21 május 2025 13:58:57

EnerSys Admin frissítette 25 február 2026 11:44:52